

- PREVER 1000mm PARA PASSAGEM DO EQUIPAMENTO.
- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXÕES ELÉTRICAS SÃO ACESSÍVEIS;
- O EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDO AFASTADO DE SUBSTÂNCIAS COMBUSTÍVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGÕES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS;
- MANTENHA O EQUIPAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. E O MESMO DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERÍSTICAS PREDIAS ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS;
- É NECESSÁRIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂCIA MÁXIMA DE 1,5M (NBR3410);
- É NECESSÁRIO O USO DE UM DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA O EQUIPAMENTO;
- É OBRIGATÓRIO O USO DE CONECTORES ELÉTRICOS COM O GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP44;
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO E QUANDO A TENSÃO FOR DE 380V, FAZ-SE NECESSÁRIO A EXISTÊNCIA DE UM FIO NEUTRO;
- UTILIZE TOMADA E CONECTOR BLINDADOS.

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		MONOFÁSICA
POTÊNCIA (kW)		0,6
FREQUÊNCIA (Hz)		60
TENSÃO (V)		220
CORRENTE NOMINAL (A)		5,1
DISJUNTOR (A)		10
CONECTOR/ TOMADA (A)		20

ROTAÇÕES


	RPM
1ª MARCHA	40
2ª MARCHA	75
3º MARCHA	137

DIMENSIONAMENTO

	ALTURA	LAGURA	PROFUNDIDADE	PESO (kg)
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO (m)	0,86	0,56	0,55	96
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)	1,05	0,65	0,75	20

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:

-  TERMINAL TERRA
-  ÁREA PARA MANUTENÇÃO
-  CONEXÃO ELÉTRICA

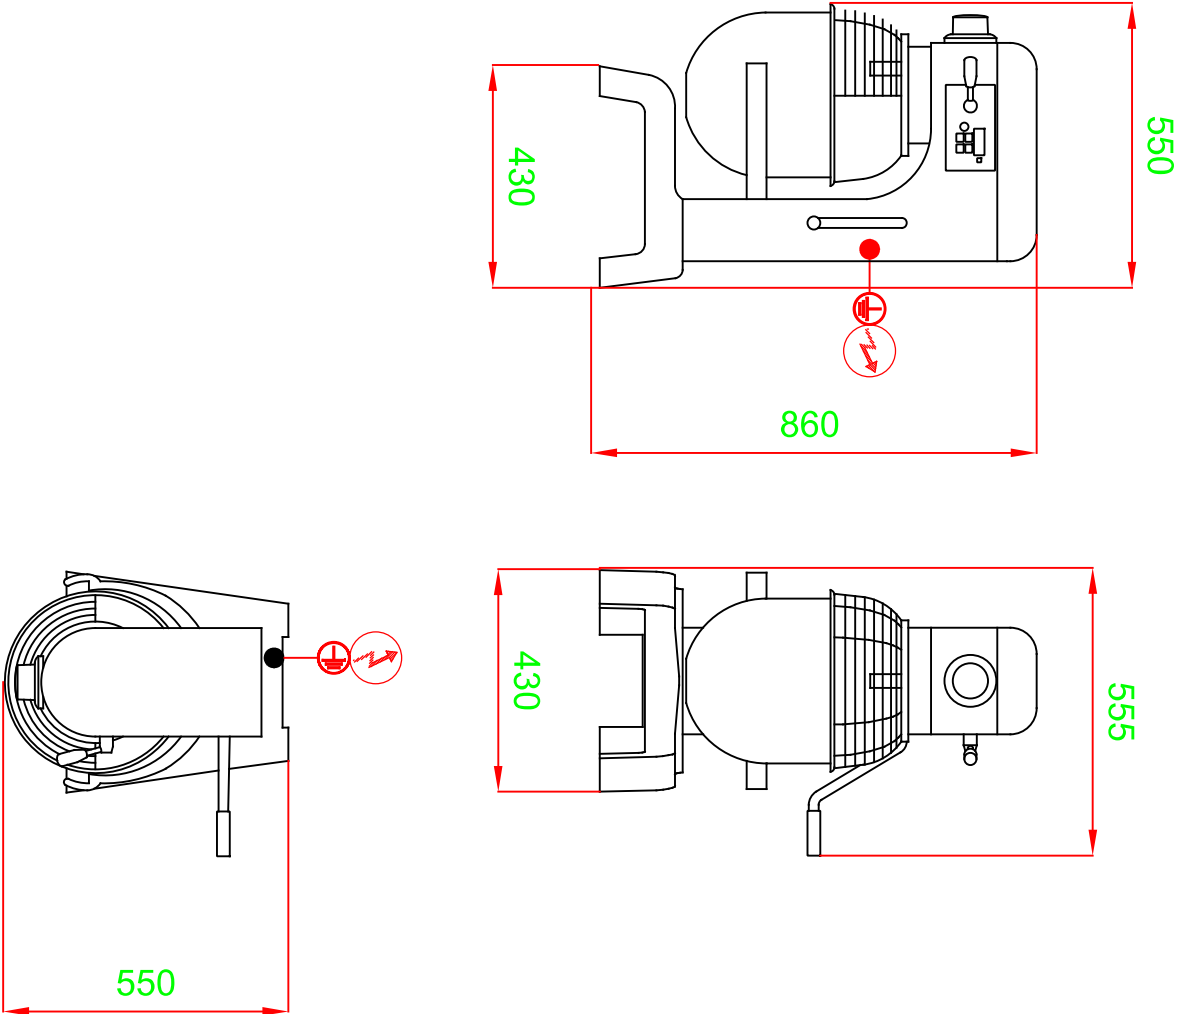

Designio	FICHA TÉCNICA	Unidades: m	Peso Bruto (kg)	186
Equipamento:	BATEDEIRA 20L	Escala: S/E	Desenho:	Data:
Denominação:		Folha: 01/01	Aprovado:	Data:



Código BAT 20L
Revisão 00