

INSTRUÇÕES GERAIS

- PREVER 1000mm PARA PASSAGEM DO EQUIPAMENTO;
- A MODELADORA DEVE SER INSTALADA SOBRE UMA BASE DE CONCRETO PERFEITAMENTE NIVELADA;
- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXÕES ELÉTRICAS SÃO ACESSÍVEIS;
- O EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDO AFASTADO DE SUBSTÂNCIAS COMBUSTÍVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGÕES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS;
- MANTENHA O EQUIPAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRANÇAS.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. E O MESMO DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERÍSTICAS PREDIAS ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS;
- É NECESSÁRIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂCIA MÁXIMA DE 1,5M (NBR5410);
- É NECESSÁRIO O USO DE UM DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA O EQUIPAMENTO;
- É OBRIGATÓRIO O USO DE CONECTORES ELÉTRICOS COM O GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP44;
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO E, QUANDO A TENSÃO FOR DE 380V, FAZ-SE NECESSÁRIO A EXISTÊNCIA DE UM FIO NEUTRO;

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		TRIFÁSICA	
POTÊNCIA (kW)		0,37	
FREQUÊNCIA (Hz)		60	
TENSÃO (V)		220	380
CORRENTE NOMINAL (A)		2,07	1,2
DISJUNTOR (A)		4	2
SEÇÃO CORDÃO ALIMENTAÇÃO (mm²)		4x2,5	5x1,5


DIMENSIONAMENTO

	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO (kg)
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO (m)	1,30	0,71	0,92	112
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)	1,510	0,930	1,015	28

0,71m

1,30m

VISTA FRONTAL

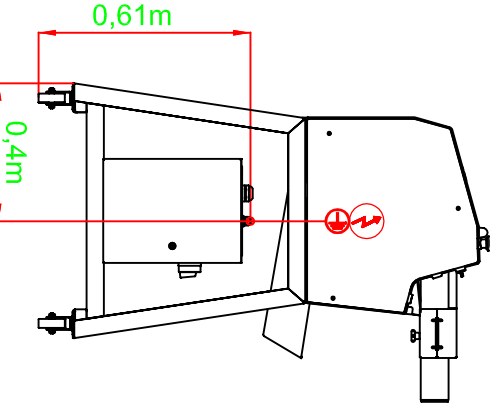


VISTA LATERAL

0,07m

0,92m

VISTA SUPERIOR

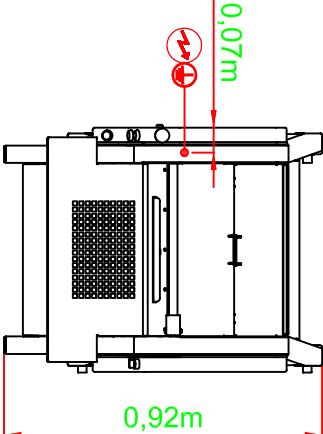

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:



TERMINAL TERRA



CONEXÃO ELÉTRICA

Designio	FICHA TÉCNICA	Unidades:m	Peso Bruto (kg)	140
Equipamento:	MODELADORA	Escala: S/E	Desenho: ELIO	Data: 27/10/16
Denominação:	011 - MODELO G	Folha: 1/1	Aprovado: DARIO	Data: 27/10/16

TTW FEG



PERFECTA CURITIBA

Código

011BRE

Revisão

00